




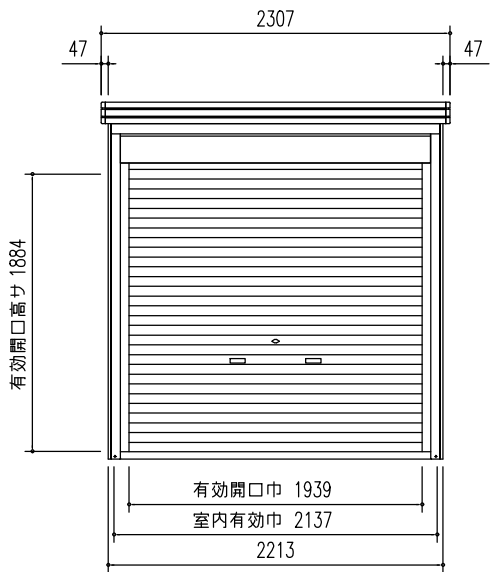


正面立面図 (S = 1/50)

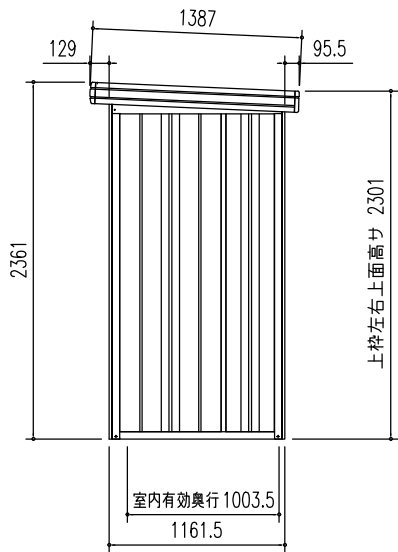


側面立面図 (S = 1/50)

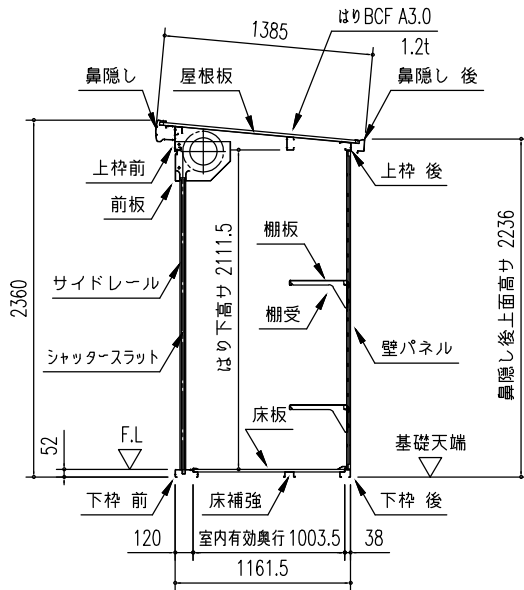


一般型矩計図 (S = 1/50)

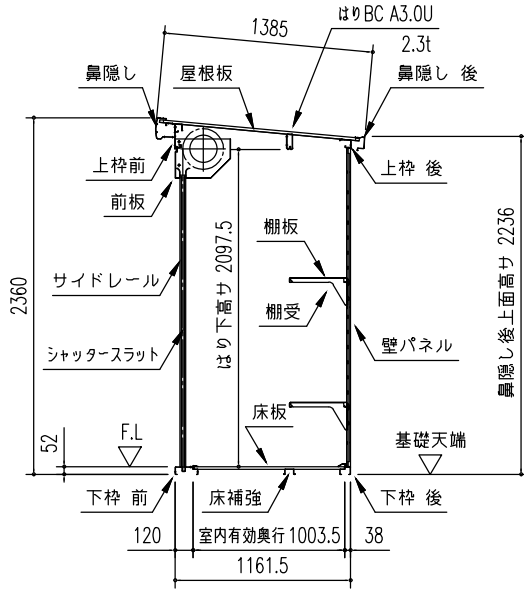


豪雪型矩計図 (S = 1/50)

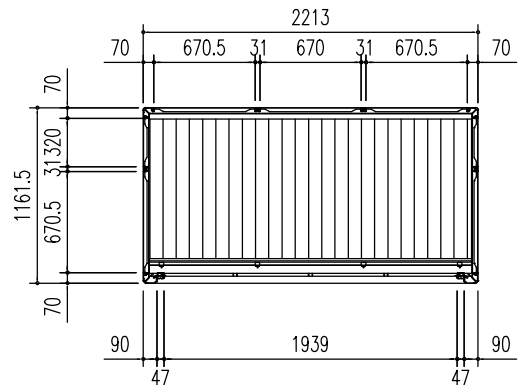


平面図 (S = 1/50)

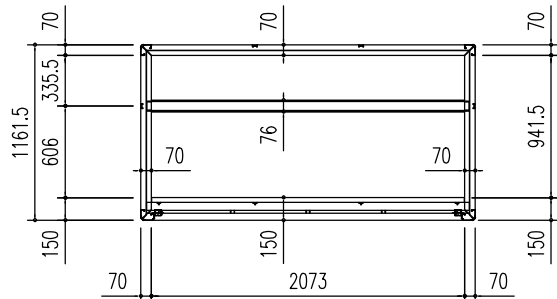


床伏図 (S = 1/50)

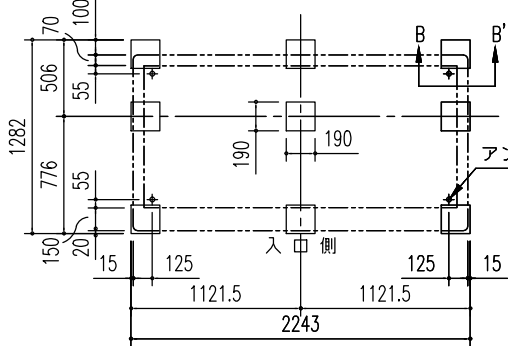

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)

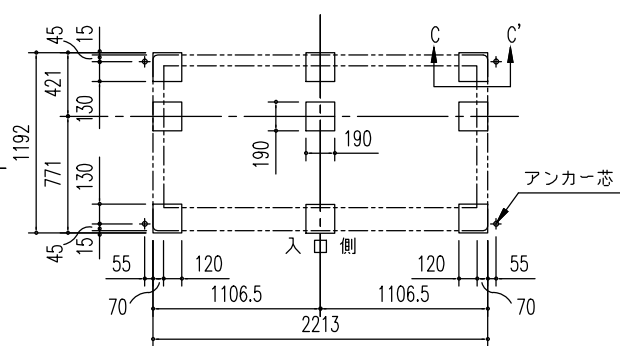


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

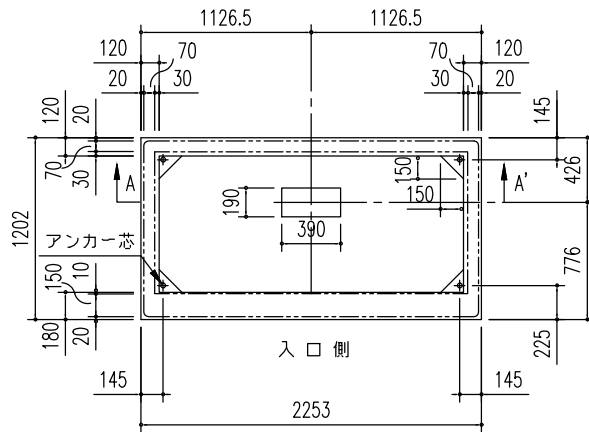

布基礎伏図 (S = 1/50)


部 材 名	厚さ(㎜/m)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型> はりBCF A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<豪雪型> はりBC A3.0U	2.3	塗装溶融亜鉛めっき鋼板
下枠前・下枠側<豪雪型>	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠後・下枠側<一般型>	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前 (後)	1.0<0.8>	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (ツートンカラー)
上 枠 補 強	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し前	0.6	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (ツートンカラー)
鼻隠し後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱・前, (後)	1.0<0.8>	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
棚 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッタースラット	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター水切り	-	アルミニウム合金押出形材
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート	2.3	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
壁パネル H-A	670 × 2110
壁パネル H-F	319.5 × 2110

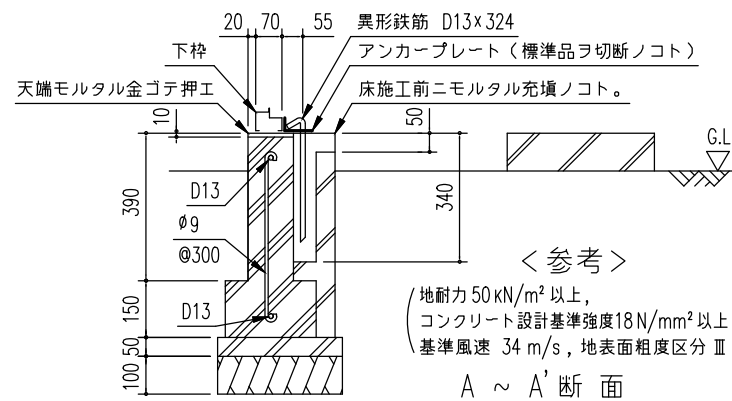

<参考>
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)
A ~ A' 断面
布基礎断面図例 (S = 1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

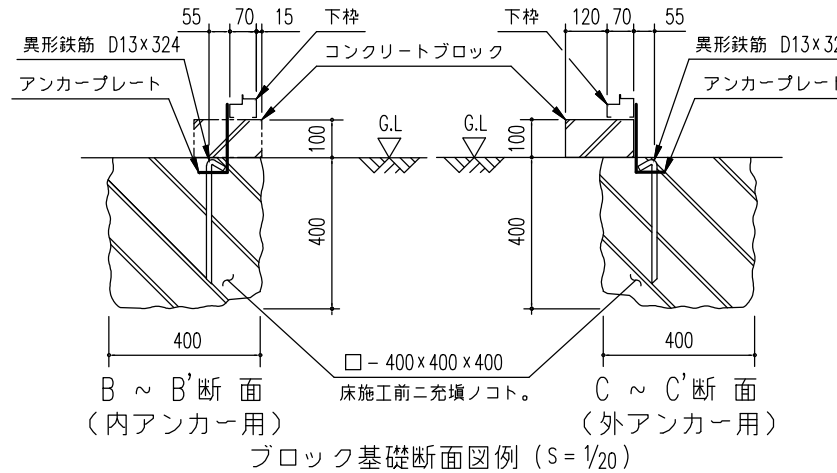

B ~ B' 断面
(内アンカー用)
C ~ C' 断面
(外アンカー用)
ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

名 称	ヨド物置エルモ シャッター	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LOC(U) - 2211HF 型<床タイプ>	