




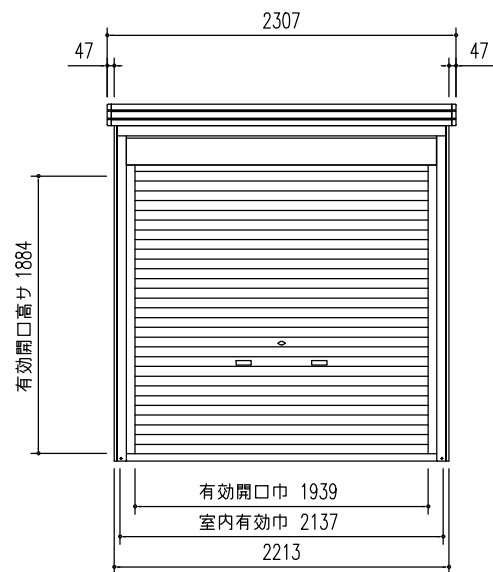


正面立面图 (S = 1/50)

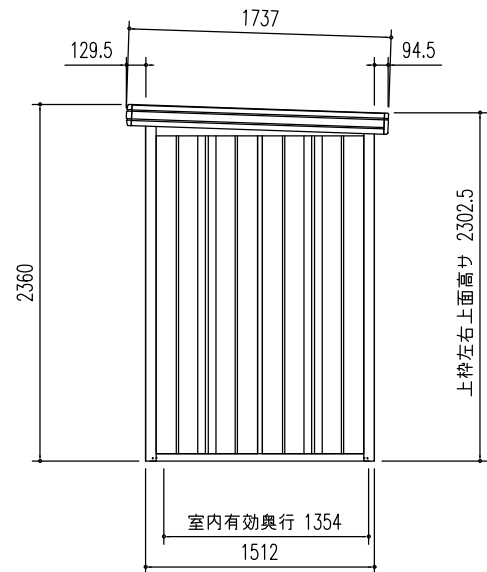


側面立面図 (S = 1/50)

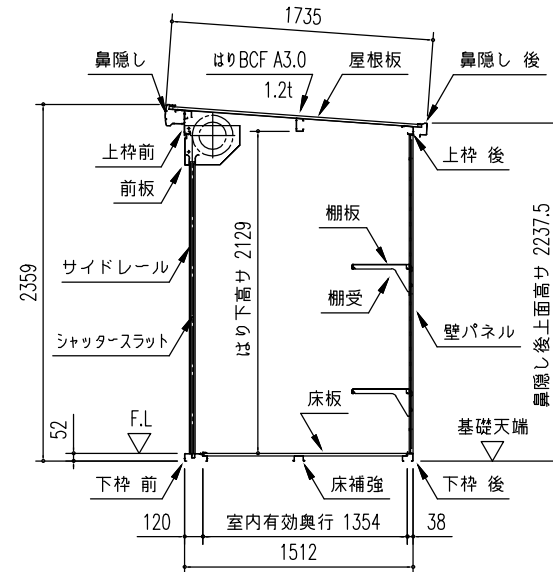


一般型矩計図 (S = 1/50)

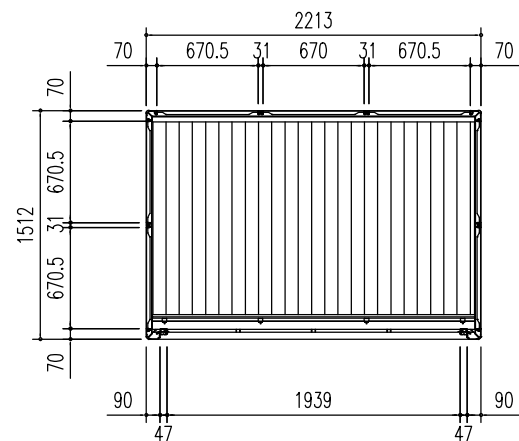


平面图 (S = 1/50)

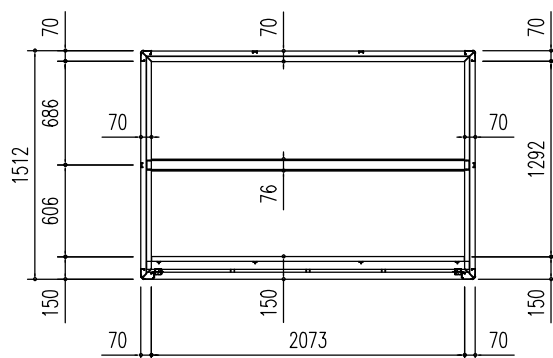


床 伏 図 (S = 1/50)

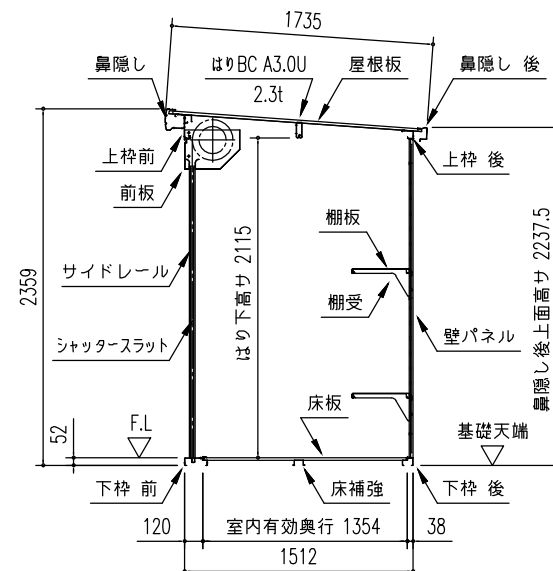


豪雪型矩計図 (S = 1/50)

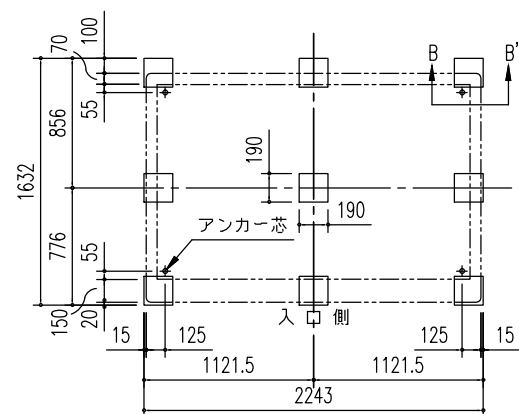

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)

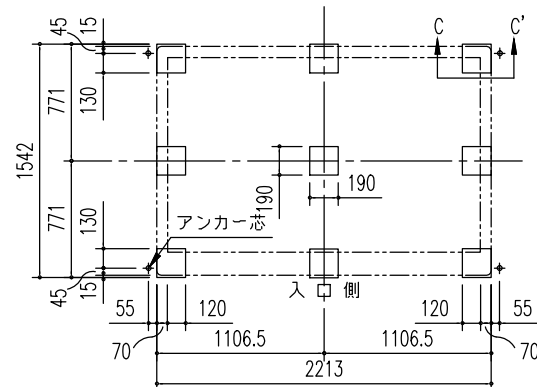


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

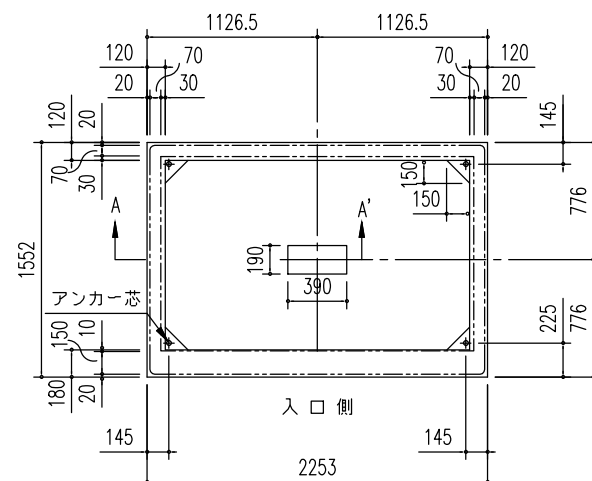

布基礎伏図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床補強	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型>はりBCF A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<豪雪型>はりBC A3.0U	2.3	塗装溶融亜鉛めっき鋼板
下枠前・下枠側<豪雪型>	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠後・下枠側<一般型>	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠前(後)	1.0<0.8>	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠左右	0.6	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (ツートンカラー)
上枠補強	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し前	0.6	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (ツートンカラー)
鼻隠し後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱・前,(後)	1.0<0.8>	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
棚板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッタースラット	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター水切り	—	アルミニウム合金押出型材
壁パネル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床板	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート	2.3	塗装溶融亜鉛めっき鋼板(後塗装仕上げ)


部 材 名	サイズ(巾×高さ)
壁パネル H-A	670 x 2110

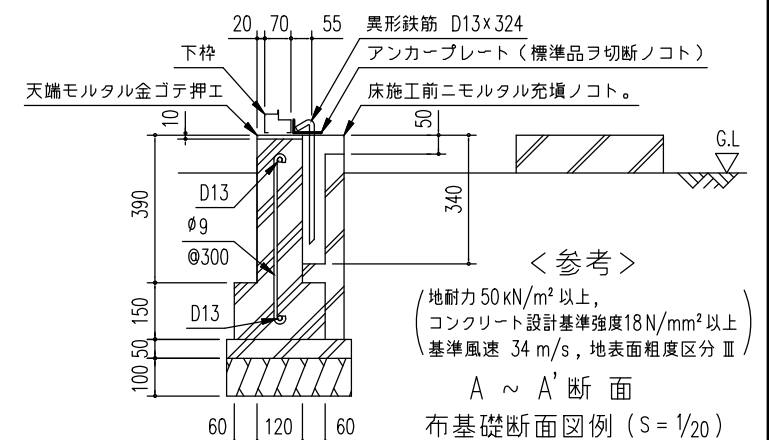

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

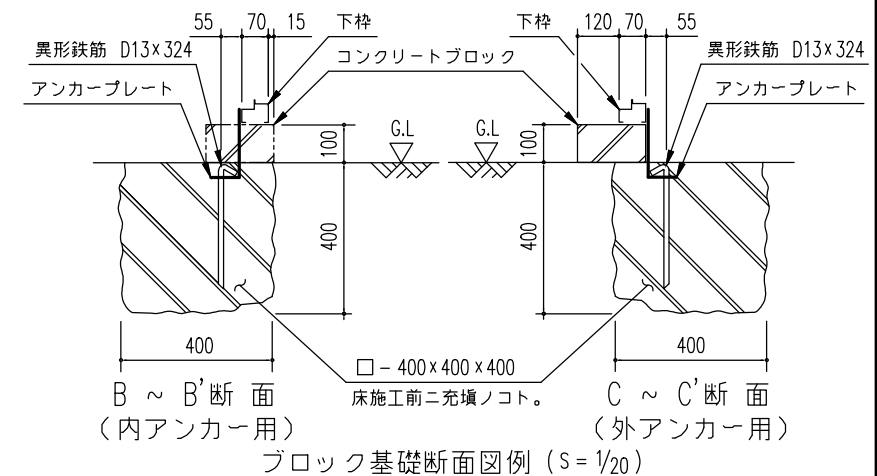

名 称	ヨド物置エルモ シャッター	
機種名	LOC(U) - 2215HF 型<床タイプ>	