




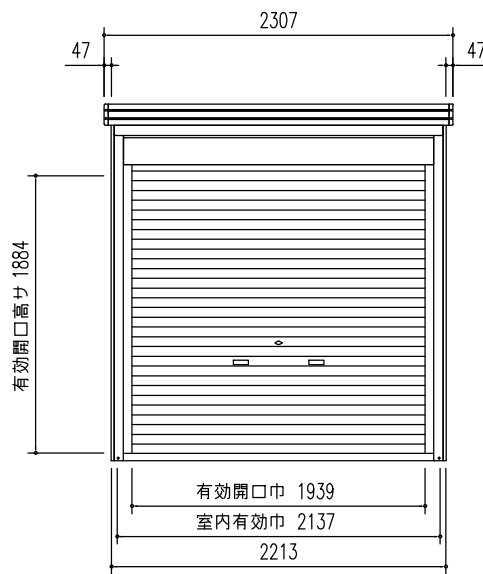


正面立面図 (S = 1/50)

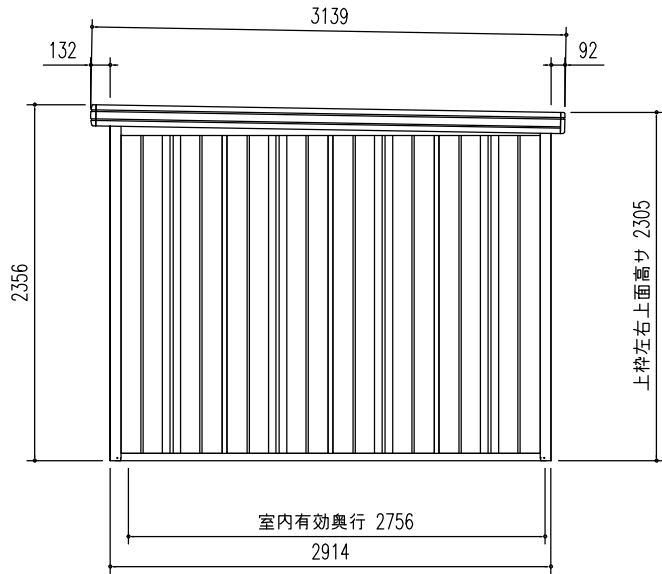


側面立面図 (S = 1/50)

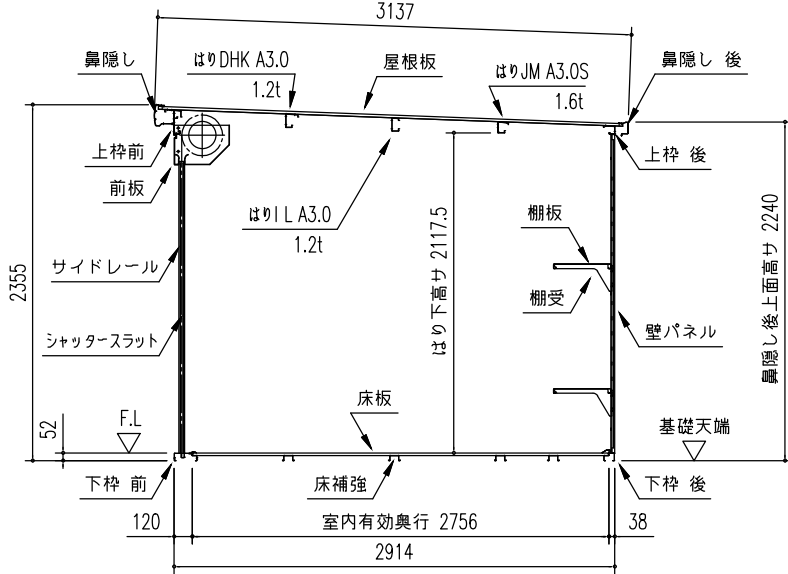


一般型矩計図 (S = 1/50)

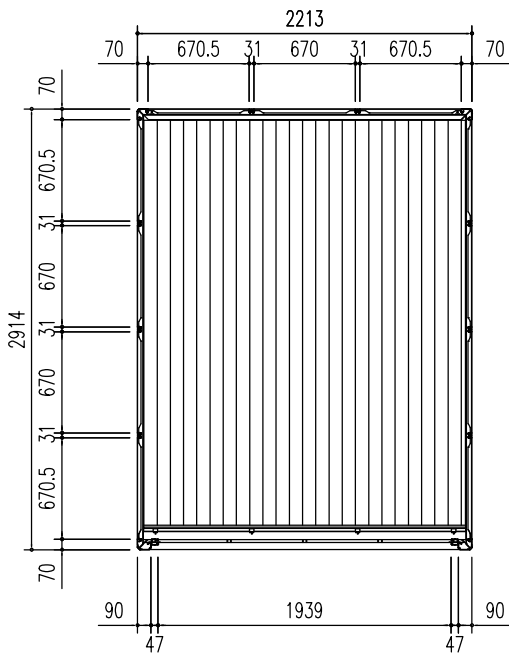


平面図 (S = 1/50)

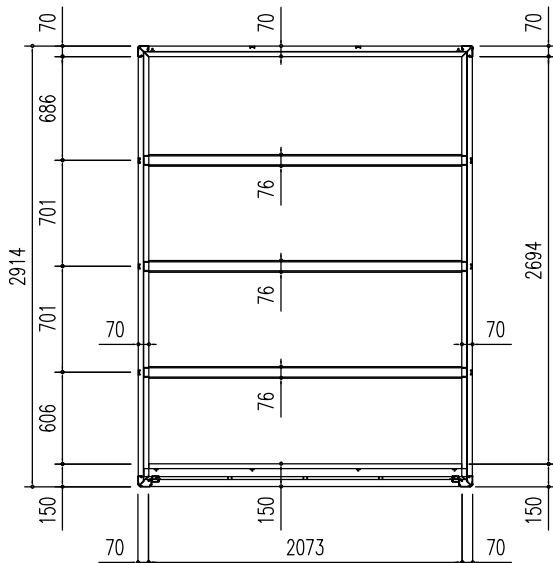

床伏図 (S = 1/50)

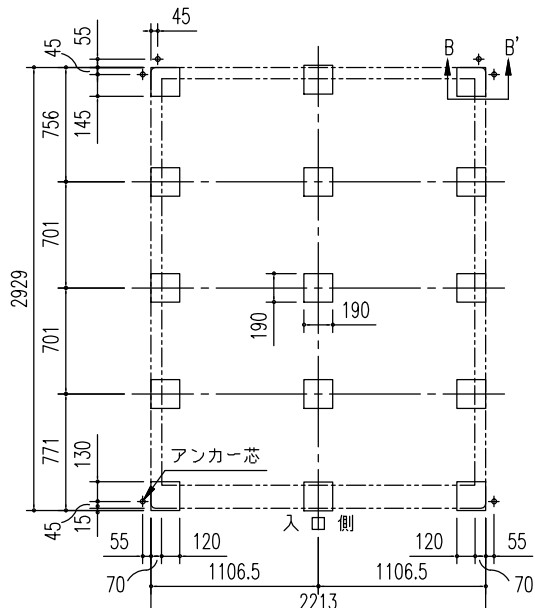


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

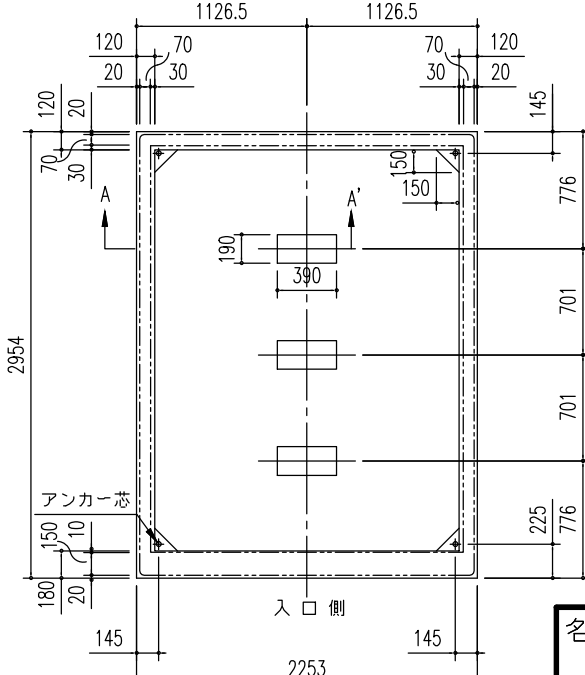


布基礎伏図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型> はり DHK A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型> はり IL A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<一般型> はり JM A3.0S	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型> はり HK A3.0UW	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型> はり HK A3.0U	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型> はり IL A3.0UW	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型> はり IL A3.0U	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型> はり JM A3.0UW	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪雪型> はり JM A3.0U	2.3	塗装溶融亜鉛めっき鋼板
下 枠 前・下 枠 側<豪雪型>	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下 枠 後・下 枠 側<一般型>	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前<後>	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.8	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (サートンカラー)
上 枠 補 強	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し前	0.6	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (サートンカラー)
鼻隠し後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱・前,(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
棚 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッタースラット	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター水切り	-	アルミニウム合金押出成形材
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート	2.3	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
壁パネル H-A	670 x 2110

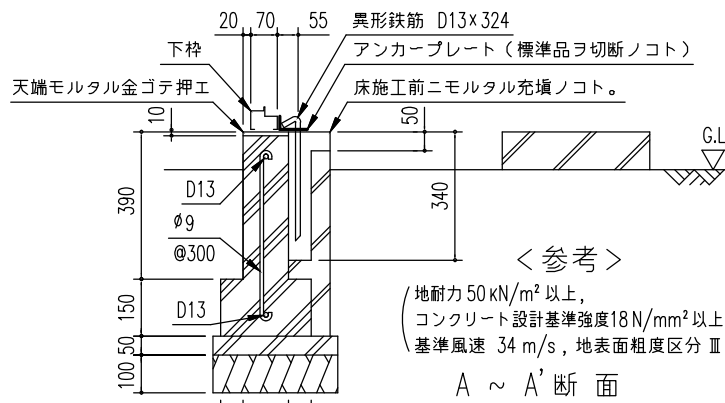

注1) 地耐力が50 kN/m²未満(30 kN/m²以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

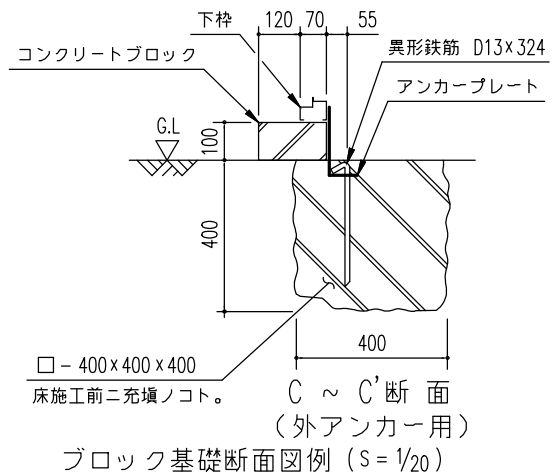

名 称	ヨド物置エルモ シャッター	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LOC(U)-2229HF型<床タイプ>	