




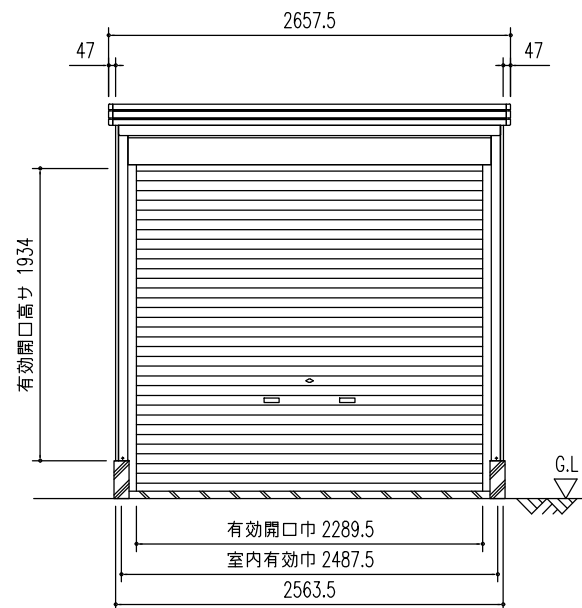


正面立面图 (S = 1/50)

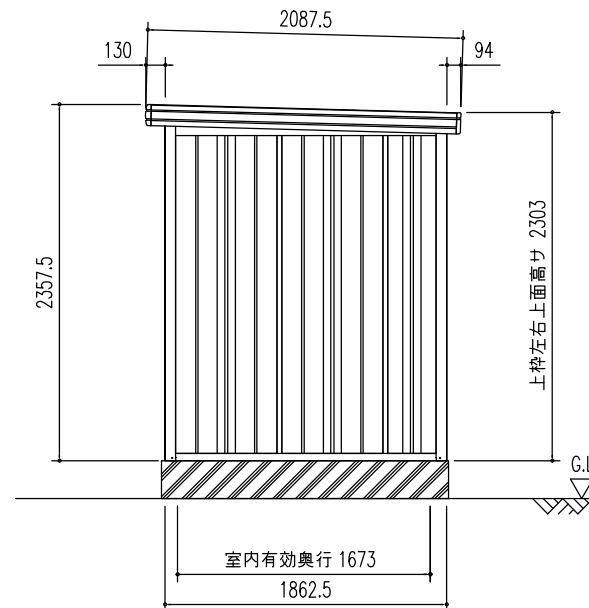


側面立面図 (S = 1/50)

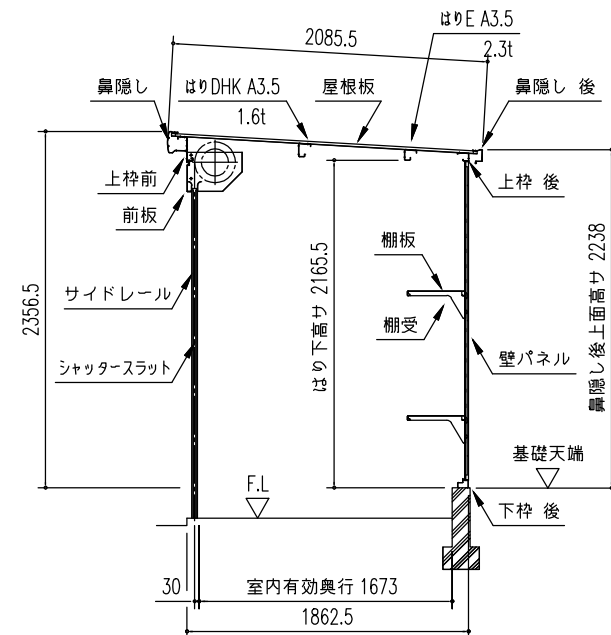


一般型矩計図 (S = 1/50)

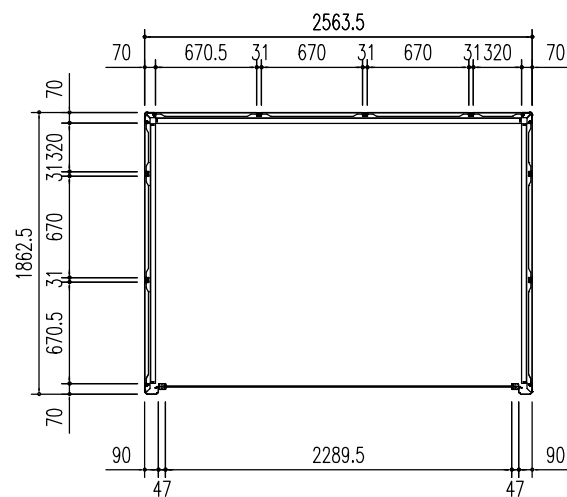

平面图 (S = 1/50)

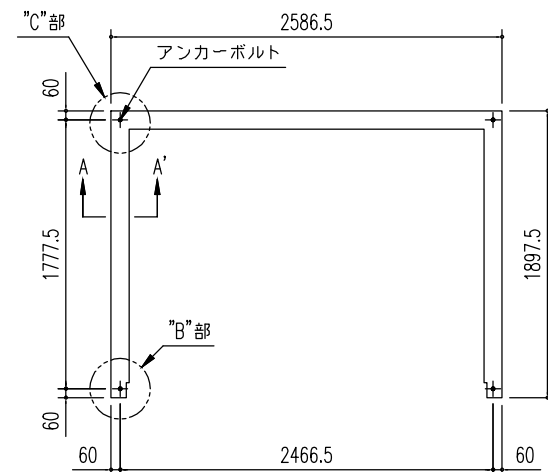

布基礎伏図 (S = 1/50)

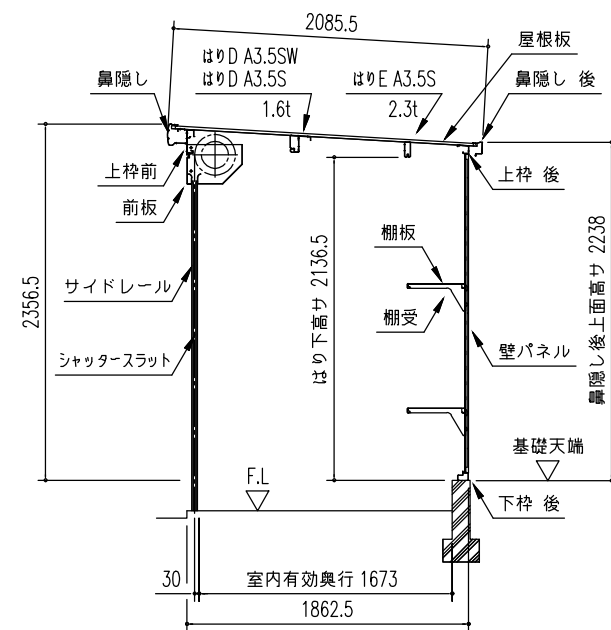


積雪型矩計図 (S = 1/50)

| 部 材 名            | 厚さ(㎜)    | 材 質                                     |
|------------------|----------|-----------------------------------------|
| 屋 根 板            | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| <一般型>はり DHK A3.5 | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| <一般型>はり E A3.5   | 2.3      | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板                             |
| <積雪型>はり D A3.5SW | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| <積雪型>はり D A3.5S  | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| <積雪型>はり E A3.5S  | 2.3      | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板                             |
| 下 枠 側<積雪型>       | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 下 枠 後・下 枠 側<一般型> | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 上 枠 前 (後)        | 1.0(0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 上 枠 左 右          | 0.8      | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (ツートンカラー)       |
| 上 枠 補 強          | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻隠し前             | 0.6      | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (ツートンカラー)       |
| 鼻隠し後             | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 柱・前,(後)          | 1.0(0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 棚 板              | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 前 板              | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| シャッタースラット        | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| シャッター水切り         | —        | アルミニウム合金押出型材                            |
| 壁 パネ ル           | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 間 柱              | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |


| 部 材 名    | サイズ（巾×高サ）    |
|----------|--------------|
| 壁パネル H-A | 670 x 2110   |
| 壁パネル H-F | 319.5 x 2110 |

＜参考＞


(地耐力  $50 \text{ kN/m}^2$  以上，  
コンクリート設計基準強度  $18 \text{ N/mm}^2$  以上  
基準風速  $34 \text{ m/s}$ ，地表面粗度区分Ⅲ)

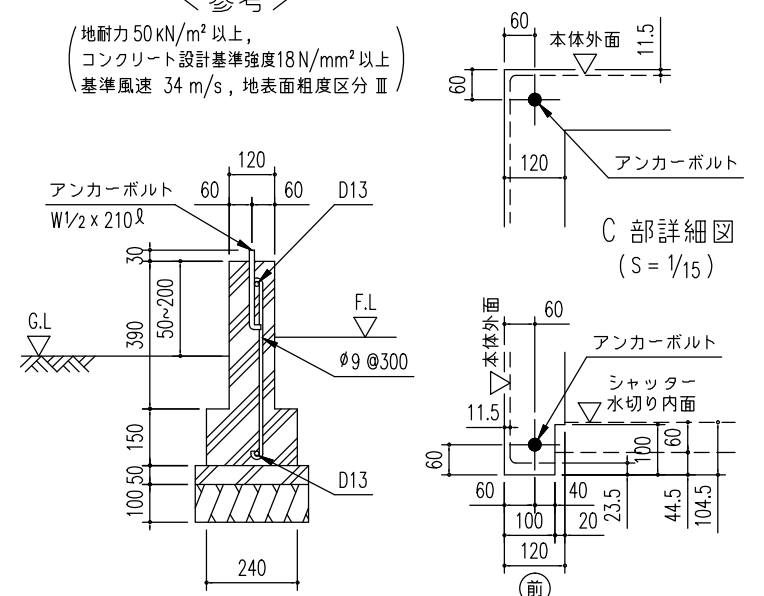

部詳細図  
(S = 1/15)



A ~ A' 断面  
布基礎断面図例 (S = 1/20)

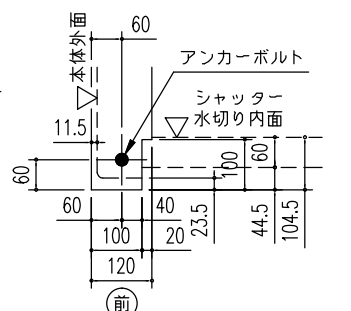

部詳細図  
(S = 1/15)

注1) 地耐力が  $50 \text{ kN/m}^2$  未満 ( $30 \text{ kN/m}^2$ 以上) の場合、底盤幅を  $300 \text{ mm}$  とし、かつ補強筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

注4) 土間仕上げ (F.L.) は、参考例です。

注5) 有効高サハ、基礎高サハ含ミマセン。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

注4)土間仕上げ(F.L)は、参考例です。

注5) 有効高サハ、基礎高サヲ含ミマセン。

|     |                        |               |
|-----|------------------------|---------------|
| 名 称 | ヨド物置エルモ シャッター          | 株式会社<br>淀川製鋼所 |
| 機種名 | LOC(S)-2518HD 型<土間タイプ> |               |